


Armaturen für Kollektorkreis und Speicheranschluss

System mit Flachkollektoren und Speicher Solarsystem Jenni

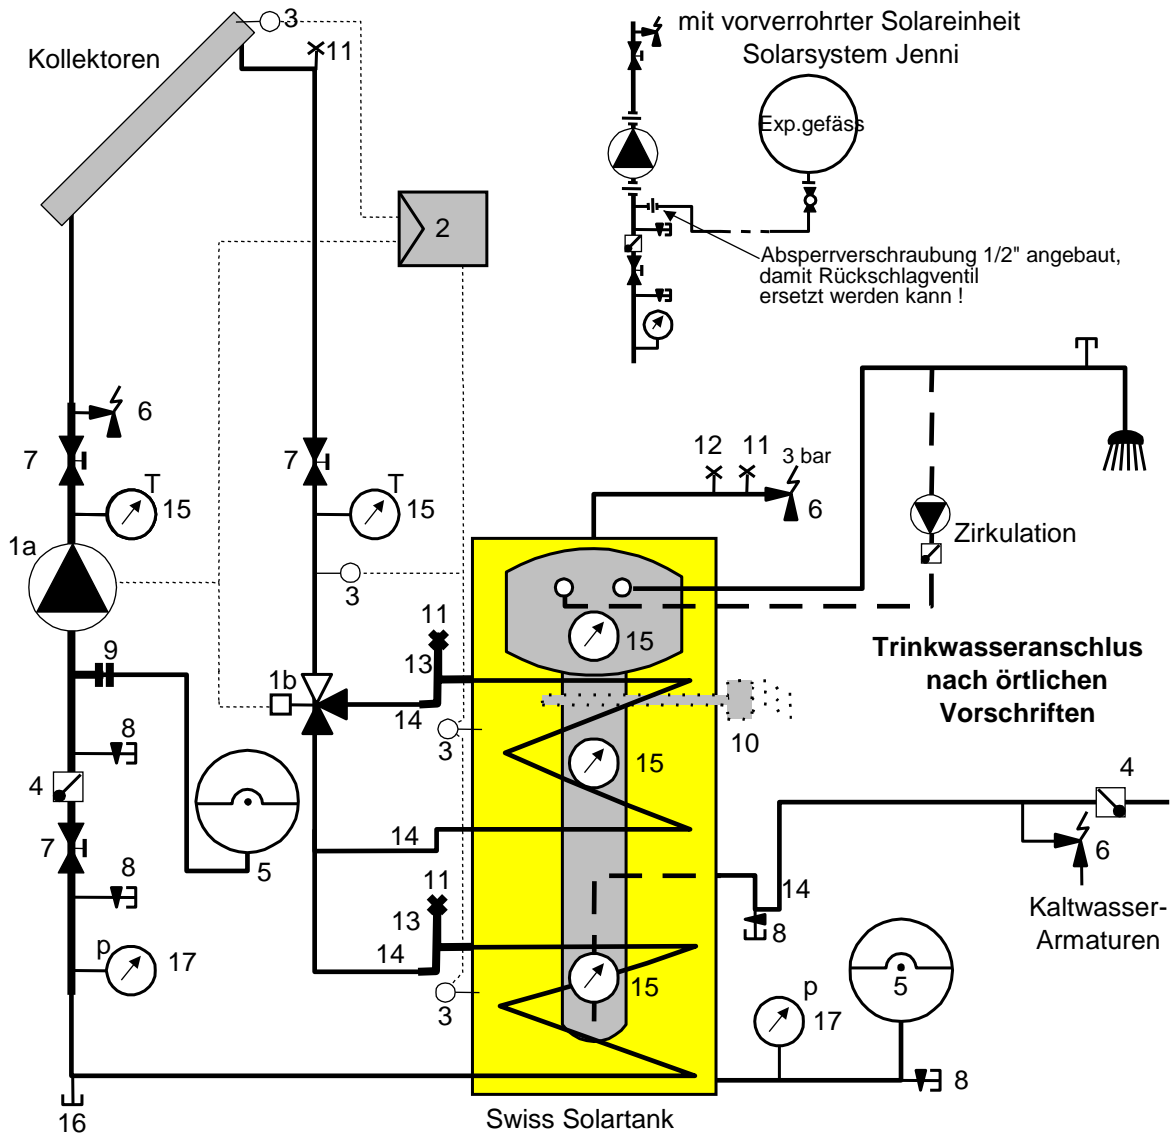

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Umwälzpumpe/Umschaltventil | 10 Elektroeinsatz |
| 2 Steuerung | 11 Handentlüfter |
| 3 Fühler | 12 Automatischer Entlüfter |
| 4 Rückschlagventil | 13 Entlüftermodul |
| 5 Expansionsgefäß | 14 Thermosyphon (min. 3 x Rohr-Ø) |
| 6 Sicherheitsventil | 15 Thermometer |
| 7 Schieber | 16 Schlamm sack |
| 8 Füll- und Entleerhahnen (Spüleinrichtung) | 17 Manometer |
| 9 Anschluss Expansion mit Verschraubung | |

Die Zeichnung zeigt die Armaturen, die als Grundausüstung zur Anlage gehören. Die Anordnung der einzelnen Elemente ist prinzipiell richtig. Verschraubungen sind so zu platzieren, dass ein Auswechseln von Umwälzpumpe und Rückschlagklappe einfach möglich ist.