

SPEICHERBESTELLUNG
 OFFERTANFRAGE

SPEICHERBESTELLBLATT 1 / 2

BESTELLER- / RECHNUNGSADRESSE

Tel.: _____

Fax: _____

LIEFER- / OBJEKADRESSE

Tel.: _____

Fax: _____

BOILER

	Stück	Typ	Liter	Warmwasser	Kaltwasser	Zirkulation
Champignon	_____	_____	_____	1" IG	1" IG	3/4" IG
Rossnagel	_____	_____	_____	5/4" IG	5/4" IG	1" IG
Jumbo	_____	_____	_____	5/4" IG	5/4" IG	1" IG
Rohrboiler	_____	_____	_____	1" IG	1" IG	---
Standard mit Handreineröffnungsöffnung	_____	_____	170	1" IG	1" IG	3/4" IG

ANLAGEDATEN / OBJEKTBSCHRIEB

Standort _____ Bitte Plan beilegen oder Koordinaten angeben _____

Objekt Neubau bestehendes Gebäude

Baukran für Ablad vorhanden nicht vorhanden

Anzahl Wohnungen _____ Spez. Verbraucher _____

Kollektorenfläche _____ Fabrikat / Typ _____

Art der Nachladung Stückholz _____ kW Gas _____ kW

Pellets _____ kW Wärmepumpe _____ kW

Oel _____ kW Andere _____ kW

Bitte Anlagenschema beilegen

WÄRMETAUSCHER

Wärmeeinbringung Solar 1-stufig 2-stufig

Länge 12 m 18 m 24 m 36 m 48 m _____

Turbulator ja nein (Turbulator nur sinnvoll bei WT bis max. 24 m)

ELEKTROEINSATZ

	für Warmwasser	für Notheizung
einbauen	<input type="checkbox"/> _____ kW	<input type="checkbox"/> _____ kW
nur Muffe vorsehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kein Elektroeinatz	<input type="checkbox"/>	

THERMOMETER

Standard-Thermometer Jenni Fern-Thermometer bauseits

Thermometer bauseits kein Stutzen / Thermometer

SPEICHER

Liefertermin _____

Durchmesser _____ mm

Höhe _____ mm

Platzschweissung ja nein

Einbringöffnung _____ mm

Raumhöhe _____ mm

Deckenart _____

SICHERHEITSARMATUREN

Sicherheits- und Entlüftergruppe 1/2" Jenni (erweiterte Garantie auf 5 Jahre)

Sicherheitsgruppe bauseits

SPEICHERANSCHLÜSSE / STUTZEN




Nr.	Anschluss	Durchmesser	Länge	Gewinde
1	Entlüftung	1/2"		Innengewinde
2	VL Kessel / Ladung (heiss)	_____ "	_____ mm	
3	RL Kessel / Ladung (kalt)	_____ "	_____ mm	
4	VL Heizung (heiss)	_____ "	_____ mm	
5	RL Heizung (kalt)	_____ "	_____ mm	
6	VL Sonne (heiss)	1"	_____ mm	Innengewinde
7	RL Sonne (kalt)	1"	_____ mm	Innengewinde
8	Entleerung	5/4"	_____ mm	Aussengewinde
9	Boiler Warmwasser / Zirkulation	siehe Tabelle "Boiler"		
10	Boiler Kaltwasser	siehe Tabelle "Boiler"		
11	Thermometeranschluss	1/2"	_____ mm	Innengewinde
12	Fühler / Thermostatanschluss	1/2"	_____ mm	Innengewinde
13	Elektroeinatz	1 1/2"	_____ mm	Innengewinde
14	_____	_____	_____ mm	_____
15	_____	_____	_____ mm	_____

ISOLATION



Material	Dicke	Kunststoffhülle	Maschengitter	lose geliefert	werkisoliert
Glaswolle	_____ mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schaumstoff	_____ mm	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

bauseits Isolationsart _____

Bei Schüttisolierung bitte im Grundriss (Blatt 2) einzeichnen wie die Verschalung angebracht wird. Danke!

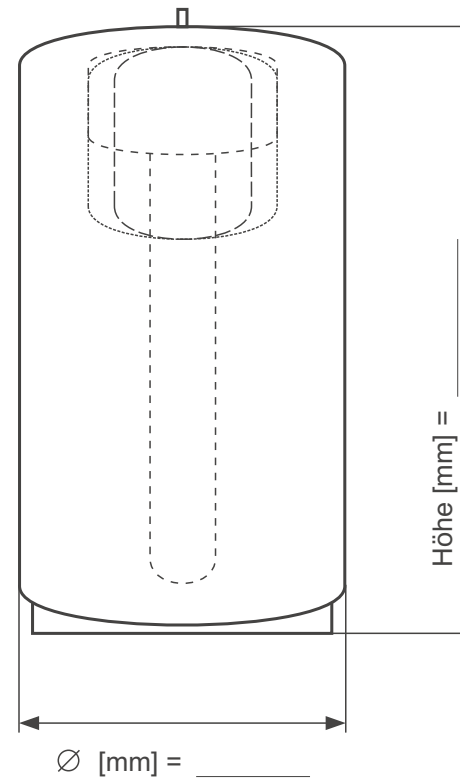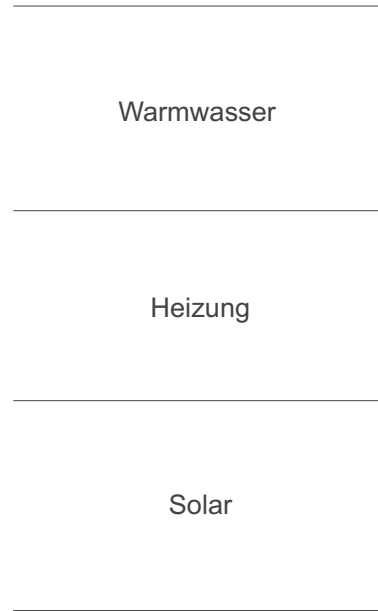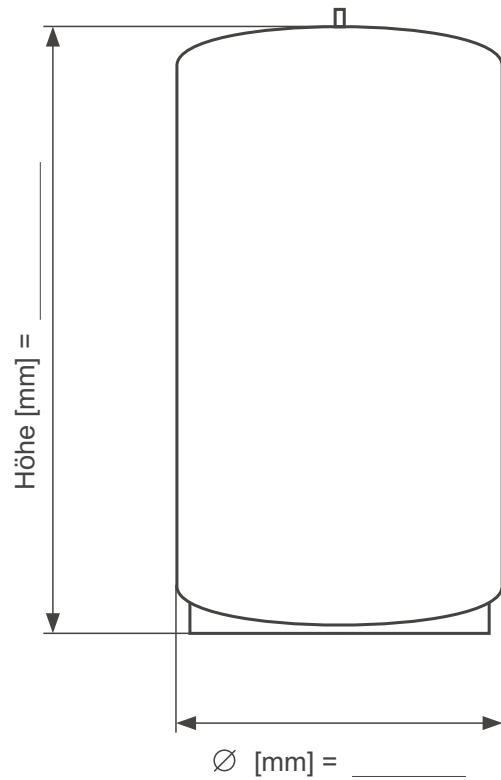

- Champignon
- Rossnagel
- Jumbo

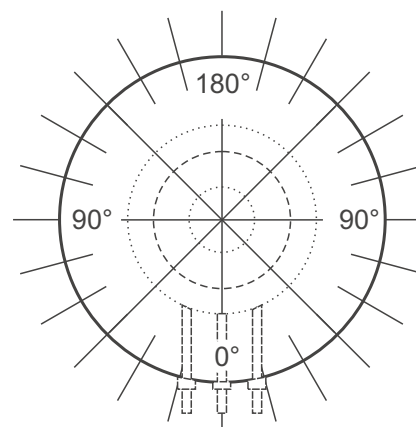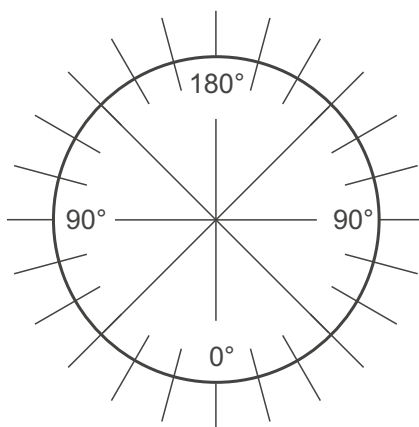

9 + 10

Tragen Sie bitte die Anschlüsse mit Nummern versehen ein!

Datum: _____

Unterschrift: _____